

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl



Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 Postbus 75
 5000 AB Tilburg

Klantnr: 35003970

Analyserapport 1689669 Z2026-00007516 Percelen O 513 en 514 Gilze Rijen Z2026-00007516

Datum: 21.04.2026

Opdracht	1689669 Waterbodern
Opdrachtgever	35003970 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Opdrachtacceptatie	31.03.2026
Project	143438 OMW Brabant 2025-29 - IO-002699

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Dit analyserapport met opdrachtnummer 1689669 en analyserapportversie 1 bevat de analyse(s) van monsternummer(s) 792534-792541.

Met vriendelijke groet,

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. 5.1.2.e **Tel.** 5.1.2.e
Klantenservice

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**Analyserapport 1689669 Z2026-00007516 Percelen O 513 en 514 Gilze Rijen Z2026-00007516****Datum: 21.04.2026****Monster informatie**

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
792534	31.03.2026 00:00	MM 1 (0-25)
792535	31.03.2026 00:00	MM 2 (0-25)
792536	31.03.2026 00:00	MM 3 (0-25)
792537	31.03.2026 00:00	MM 4 (0-25)

Algemene monstervoorbehandeling

	Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
S	AS3000 Voorbehandeling waterbodem		++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}
	Voorbehandeling conform AS3000		++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}
S	Droge stof	%	85,9 ¹⁾	85,0 ¹⁾	84,6 ¹⁾	83,8 ¹⁾

Fracties (sedigraaf)

	Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
	Fractie < 2 µm	% DS	7,2	<1,0 ⁶⁾	<1,0 ⁶⁾	1,3

Klassiek Chemische Analyses

	Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
S	Organische stof ⁷⁾	% DS	3,5	4,0 ⁵⁾	3,0 ⁵⁾	3,9
	Chloride (Cl)	mg/kg DS	<150 ⁶⁾	<150 ⁶⁾	<150 ⁶⁾	<150 ⁶⁾

Voorbehandeling metalen analyse

	Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
S	Koningswater ontsluiting		++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}

Metalen

	Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
	Natrium (Na) [*]	mg/kg DS	<30 ⁶⁾	<30 ⁶⁾	<30 ⁶⁾	<30 ⁶⁾

Metalen (AS3000)

	Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
	Barium (Ba)	mg/kg DS	<20 ⁶⁾	<20 ⁶⁾	<20 ⁶⁾	<20 ⁶⁾
	Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0,20 ⁶⁾	<0,20 ⁶⁾	<0,20 ⁶⁾	<0,20 ⁶⁾
	Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0 ⁶⁾	<3,0 ⁶⁾	<3,0 ⁶⁾	<3,0 ⁶⁾
	Koper (Cu)	mg/kg DS	21	18	16	18
	Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,05 ⁶⁾	<0,05 ⁶⁾	<0,05 ⁶⁾	<0,05 ⁶⁾
	Lood (Pb)	mg/kg DS	13	13	12	17
	Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5 ⁶⁾	<1,5 ⁶⁾	<1,5 ⁶⁾	<1,5 ⁶⁾
	Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4,0 ⁶⁾	<4,0 ⁶⁾	<4,0 ⁶⁾	<4,0 ⁶⁾
	Zink (Zn)	mg/kg DS	36	37	38	29

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**Analyserapport 1689669 Z2026-00007516 Percelen O 513 en 514 Gilze Rijen Z2026-00007516****Datum: 21.04.2026****Monster informatie**

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
792534	31.03.2026 00:00	MM 1 (0-25)
792535	31.03.2026 00:00	MM 2 (0-25)
792536	31.03.2026 00:00	MM 3 (0-25)
792537	31.03.2026 00:00	MM 4 (0-25)

PAK (AS3000)

Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Chryseen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾	<0,050 ⁽⁶⁾
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg DS	0,35⁽⁴⁾	0,35⁽⁴⁾	0,35⁽⁴⁾	0,35⁽⁴⁾

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
Koolwaterstof fractie C10-C40	mg/kg DS	<35 ⁽⁶⁾	<35 ⁽⁶⁾	<35 ⁽⁶⁾	<35 ⁽⁶⁾
Koolwaterstof fractie C10-C12 ^(*)	mg/kg DS	<3 ⁽⁶⁾	<3 ⁽⁶⁾	<3 ⁽⁶⁾	<3 ⁽⁶⁾
Koolwaterstof fractie C12-C16 ^(*)	mg/kg DS	<3 ⁽⁶⁾	<3 ⁽⁶⁾	<3 ⁽⁶⁾	<3 ⁽⁶⁾
Koolwaterstof fractie C16-C20 ^(*)	mg/kg DS	<4 ⁽⁶⁾	<4 ⁽⁶⁾	<4 ⁽⁶⁾	<4 ⁽⁶⁾
Koolwaterstof fractie C20-C24 ^(*)	mg/kg DS	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾
Koolwaterstof fractie C24-C28 ^(*)	mg/kg DS	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾
Koolwaterstof fractie C28-C32 ^(*)	mg/kg DS	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾
Koolwaterstof fractie C32-C36 ^(*)	mg/kg DS	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾
Koolwaterstof fractie C36-C40 ^(*)	mg/kg DS	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾	<5 ⁽⁶⁾

Polychloorbifenylen (AS3000)

Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾
PCB 138 ⁽⁶⁾	mg/kg DS	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾	<0,0010 ⁽⁶⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**Analyserapport 1689669 Z2026-00007516 Percelen O 513 en 514 Gilze Rijen Z2026-00007516****Datum: 21.04.2026****Monster informatie**

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
792534	31.03.2026 00:00	MM 1 (0-25)
792535	31.03.2026 00:00	MM 2 (0-25)
792536	31.03.2026 00:00	MM 3 (0-25)
792537	31.03.2026 00:00	MM 4 (0-25)

Parameter	Eenheid	792534 MM 1 (0-25)	792535 MM 2 (0-25)	792536 MM 3 (0-25)	792537 MM 4 (0-25)
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾
Som PCB (7 Ballschmüter) (Factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049⁴⁾	0,0049⁴⁾	0,0049⁴⁾	0,0049⁴⁾

Monster informatie

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
792538	31.03.2026 00:00	MM 5 (0-25)
792539	31.03.2026 00:00	MM 6 (0-25)
792540	31.03.2026 00:00	MM 7 (0-25)
792541	31.03.2026 00:00	MM 8 (0-25)

Algemene monstervoorbehandeling

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
S AS3000 Voorbehandeling waterbodem		++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}
S Voorbehandeling dmv breken (AS3000)		... ³⁾	... ³⁾	++ ²⁾	... ³⁾
Voorbehandeling conform AS3000		++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	... ³⁾	... ³⁾
S Droge stof	%	87,0 ¹⁾	85,7 ¹⁾	88,0 ¹⁾	84,3 ¹⁾

Fracties (sedigraaf)

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
Fractie < 2 µm	% DS	9,7	1,9	... ³⁾	... ³⁾

Klassiek Chemische Analyses

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
S Organische stof ⁷⁾	% DS	2,3	3,9	... ³⁾	... ³⁾
Chloride (Cl)	mg/kg DS	<150 ⁶⁾	<150 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾

Voorbehandeling metalen analyse

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
S Koningswater ontsluiting		++ ^{1),2)}	++ ^{1),2)}	... ³⁾	... ³⁾

Metalen

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
Natrium (Na) ^{*)}	mg/kg DS	<30 ⁶⁾	<30 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**Analyserapport 1689669 Z2026-00007516 Percelen O 513 en 514 Gilze Rijen Z2026-00007516****Datum: 21.04.2026****Monster informatie**

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
792538	31.03.2026 00:00	MM 5 (0-25)
792539	31.03.2026 00:00	MM 6 (0-25)
792540	31.03.2026 00:00	MM 7 (0-25)
792541	31.03.2026 00:00	MM 8 (0-25)

Metalen (AS3000)

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
Barium (Ba)	mg/kg DS	<20 ⁶⁾	<20 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Cadmium (Cd)	mg/kg DS	<0,20 ⁶⁾	<0,20 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Kobalt (Co)	mg/kg DS	<3,0 ⁶⁾	<3,0 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Koper (Cu)	mg/kg DS	17	16	... ³⁾	... ³⁾
Kwik (Hg)	mg/kg DS	<0,05 ⁶⁾	<0,05 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Lood (Pb)	mg/kg DS	15	12	... ³⁾	... ³⁾
Molybdeen (Mo)	mg/kg DS	<1,5 ⁶⁾	<1,5 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Nikkel (Ni)	mg/kg DS	<4,0 ⁶⁾	<4,0 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Zink (Zn)	mg/kg DS	40	<20 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾

PAK (AS3000)

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
Anthraceen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Benzo(a)anthraceen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Benzo(a)pyreen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Chryseen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Fenanthreen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Fluorantheen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Naftaleen	mg/kg DS	<0,050 ⁶⁾	<0,050 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)	mg/kg DS	0,35⁴⁾	0,35⁴⁾	...³⁾	...³⁾

Minerale olie (AS3000/AS3200)

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
Koolwaterstoffractie C10-C40	mg/kg DS	<35 ⁶⁾	<35 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Koolwaterstoffractie C10-C12*)	mg/kg DS	<3 ⁶⁾	<3 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Koolwaterstoffractie C12-C16*)	mg/kg DS	<3 ⁶⁾	<3 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Koolwaterstoffractie C16-C20*)	mg/kg DS	<4 ⁶⁾	<4 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Koolwaterstoffractie C20-C24*)	mg/kg DS	<5 ⁶⁾	<5 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Koolwaterstoffractie C24-C28*)	mg/kg DS	<5 ⁶⁾	<5 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**Analyserapport 1689669 Z2026-00007516 Percelen O 513 en 514 Gilze Rijen Z2026-00007516****Datum: 21.04.2026****Monster informatie**

Monsternummer	Datum monstername	Monster beschrijving
792538	31.03.2026 00:00	MM 5 (0-25)
792539	31.03.2026 00:00	MM 6 (0-25)
792540	31.03.2026 00:00	MM 7 (0-25)
792541	31.03.2026 00:00	MM 8 (0-25)

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
Koolwaterstoffractie C28-C32 ^{*)}	mg/kg DS	<5 ⁶⁾	<5 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Koolwaterstoffractie C32-C36 ^{*)}	mg/kg DS	<5 ⁶⁾	<5 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Koolwaterstoffractie C36-C40 ^{*)}	mg/kg DS	<5 ⁶⁾	<5 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾

Polychloorbifenylen (AS3000)

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
PCB 28	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
PCB 52	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
PCB 101	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
PCB 118	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
PCB 138 ⁸⁾	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
PCB 153	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
PCB 180	mg/kg DS	<0,0010 ⁶⁾	<0,0010 ⁶⁾	... ³⁾	... ³⁾
Som PCB (7 Ballschmüter) (Factor 0,7)	mg/kg DS	0,0049⁴⁾	0,0049⁴⁾	...³⁾	...³⁾

Overig onderzoek

Parameter	Eenheid	792538 MM 5 (0-25)	792539 MM 6 (0-25)	792540 MM 7 (0-25)	792541 MM 8 (0-25)
Glycerine ^{9),*)}	mg/kg DS	... ³⁾	... ³⁾	<10 ⁶⁾	<10 ⁶⁾

¹⁾ Alle resultaten van de vaste parameters zijn gebaseerd op droge stof (DS), behalve de analyten die zijn gemarkeerd met het teken ¹⁾ die zijn gebaseerd op origineel materiaal (OM).

²⁾ "++" Geeft aan dat de noodzakelijke behandeling in het laboratorium is uitgevoerd.

³⁾ "..." Geeft "niet aangevraagd" aan.

⁴⁾ Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

⁵⁾ Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

⁶⁾ Verklaring: "<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

⁷⁾ Het organische stof gehalte is gecorrigeerd met het lutum gehalte, indien geen lutum is bepaald dan is gecorrigeerd met een lutum gehalte van 5,4%. Het organische stof gehalte is niet gecorrigeerd voor het vrij ijzer gehalte, tenzij dit bepaald is.

⁸⁾ Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag beschikbaar, indien de gerapporteerde resultaten boven de parameterspecifieke rapportagegrens liggen. De minimale prestatiecriteria van de toegepaste methoden zijn in het algemeen gebaseerd op Richtlijn 2009/90/EG van de Europese Commissie met betrekking tot de meetonzekerheid.

S Erkend volgens AS SIKB 3000

Start van de test: 31.03.2026

Einde van de test: 21.04.2026

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste items. In gevallen waarin het laboratorium niet verantwoordelijk was voor de bemonstering, gelden de gerapporteerde resultaten voor de monsters zoals deze zijn ontvangen. Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de door de klant verstrekte informatie. Eventuele klantinformatie in dit analyserapport valt niet onder de accreditatie van het laboratorium en kan de

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
 Tel. +31(0)570 788110
 e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

**Analyserapport 1689669 Z2026-00007516 Percelen O 513 en 514 Gilze Rijen Z2026-00007516****Datum: 21.04.2026**

geldigheid van de resultaten beïnvloeden. Gedeeltelijke reproductie van het rapport zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. In het geval van een conformiteitsverklaring wordt de discrete benadering gebruikt als beslisregel. Dit betekent dat de meetonzekerheid niet wordt meegenomen in de conformiteitsverklaring met een specificatie of norm.

AL-West B.V. (AGROLAB GROUP), Dhr. 5.1.2.e

5.1.2.e

Klantenservice**Lijst van methoden**

conform NEN 6966*)	Natrium (Na)*)
conform Protocolen AS 3000	Voorbehandeling conform AS3000 • Organische stof ⁷⁾ • Chloride (Cl) • Barium (Ba) • Cadmium (Cd) • Kobalt (Co) • Koper (Cu) • Kwik (Hg) • Lood (Pb) • Molybdeen (Mo) • Nikkel (Ni) • Zink (Zn) • Anthraceen • Benzo(a)anthraceen • Benzo(a)pyreen • Benzo(ghi)peryleen • Benzo(k)fluorantheen • Chryseen • Fenanthreen • Fluorantheen • Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen • Nafaleen • Som PAK (VROM) (Factor 0,7) • Koolwaterstof fractie C10-C40 • PCB 28 • PCB 52 • PCB 101 • PCB 118 • PCB 138 ⁸⁾ • PCB 153 • PCB 180 • Som PCB (7 Ballschmutter) (Factor 0,7)
conform Protocolen AS 3200	AS3000 Voorbehandeling waterbodem
conform NEN-EN12880; AS3000, AS3200; NEN-EN15934	Droge stof
eigen methode*)	Koolwaterstof fractie C10-C12*) • Koolwaterstof fractie C12-C16*) • Koolwaterstof fractie C16-C20*) • Koolwaterstof fractie C20-C24*) • Koolwaterstof fractie C24-C28*) • Koolwaterstof fractie C28-C32*) • Koolwaterstof fractie C32-C36*) • Koolwaterstof fractie C36-C40*)
eigen methode(#P7),v),*)	Glycerine ^{v),*)}
Protocolen AS 3000 / Protocolen AS 3200	Voorbehandeling dmv breken (AS3000) • Fractie < 2 µm • Koningswater ontsluiting

v) Externe dienstverlening

Extern verleende service door

(#P7) TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH, Daimlering 37, 31135 Hildesheim

Parameters uitgevoerd door AL-West BV zijn geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017. Alleen niet-geaccrediteerde en/of uitbestede parameters zijn gemarkeerd met het symbool *).



TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH - Labor für Umwelt- und Spezialanalytik
Daimlerring 37 - D-31135 Hildesheim

AL-West B.V.
Customer Service
Dortmundstraat 16-B
7418 BH Deventer
Niederlande

Your Order No.	Study Director	Phone	Date
DV 792540+792541 Dhr. 5.1.2.e	Dr. 5.1.2.e	+49 5121 - 17401-116	2026-04-21

Test Report No. 260874

Client No.	1910
Sampling by	Customer
Date of Sampling	2026-03-31
Sample Receipt	2026-04-02
Sample Material	Soil
Number of Samples	2
Start Date of Testing	2026-04-02
End Date of Testing	2026-04-21

Results of Sample Testing:

Sample No.		260874/1.	260874/2.	
Sample Identifier	Method	DV 792540	DV 792541	Unit
Glycerine	HPLC/MS ^{PV}	< 10	< 10	mg/kg OS

Study Director:

5.1.2.e

Dr. 5.1.2.e

5.1.2.e

A: Accredited Method – V: Validated method – PV: partially validated method – S: Subcontracting


This test report consists of 1 page. Partial copying or publication of this test report requires our written permission.
All test results are only valid for the materials analyzed. Sample Identification and sample volumes for the calculation of results are based on the indications given by clients.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1689669, Analysis No. 792534, created at Apr 8, 2026 11:30:37 AM

Monster beschrijving: MM 1 (0-25)

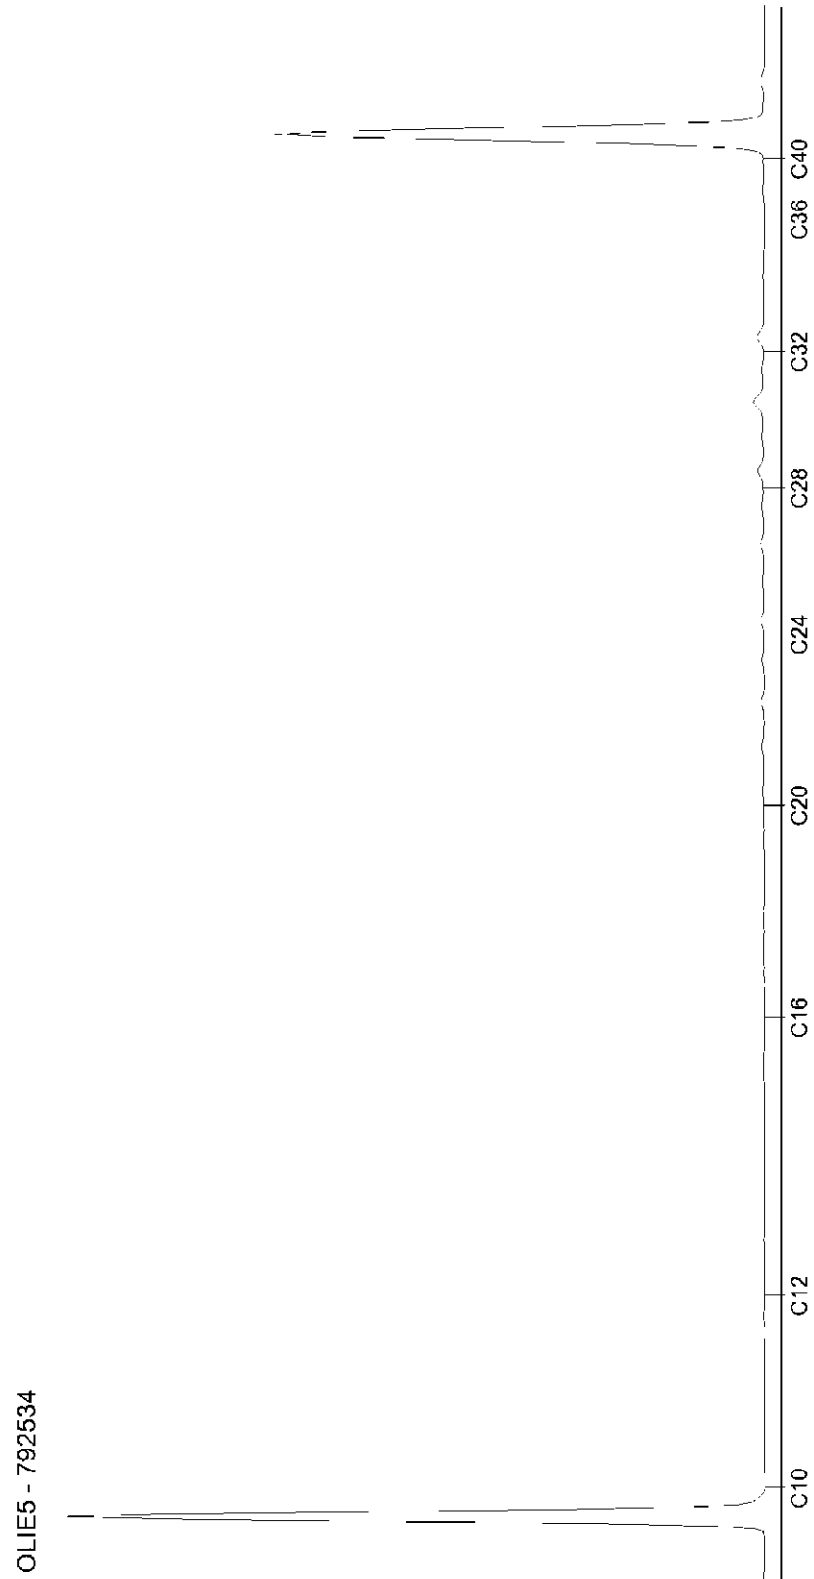


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1689669, Analysis No. 792535, created at Apr 8, 2026 11:22:40 AM

Monster beschrijving: MM 2 (0-25)

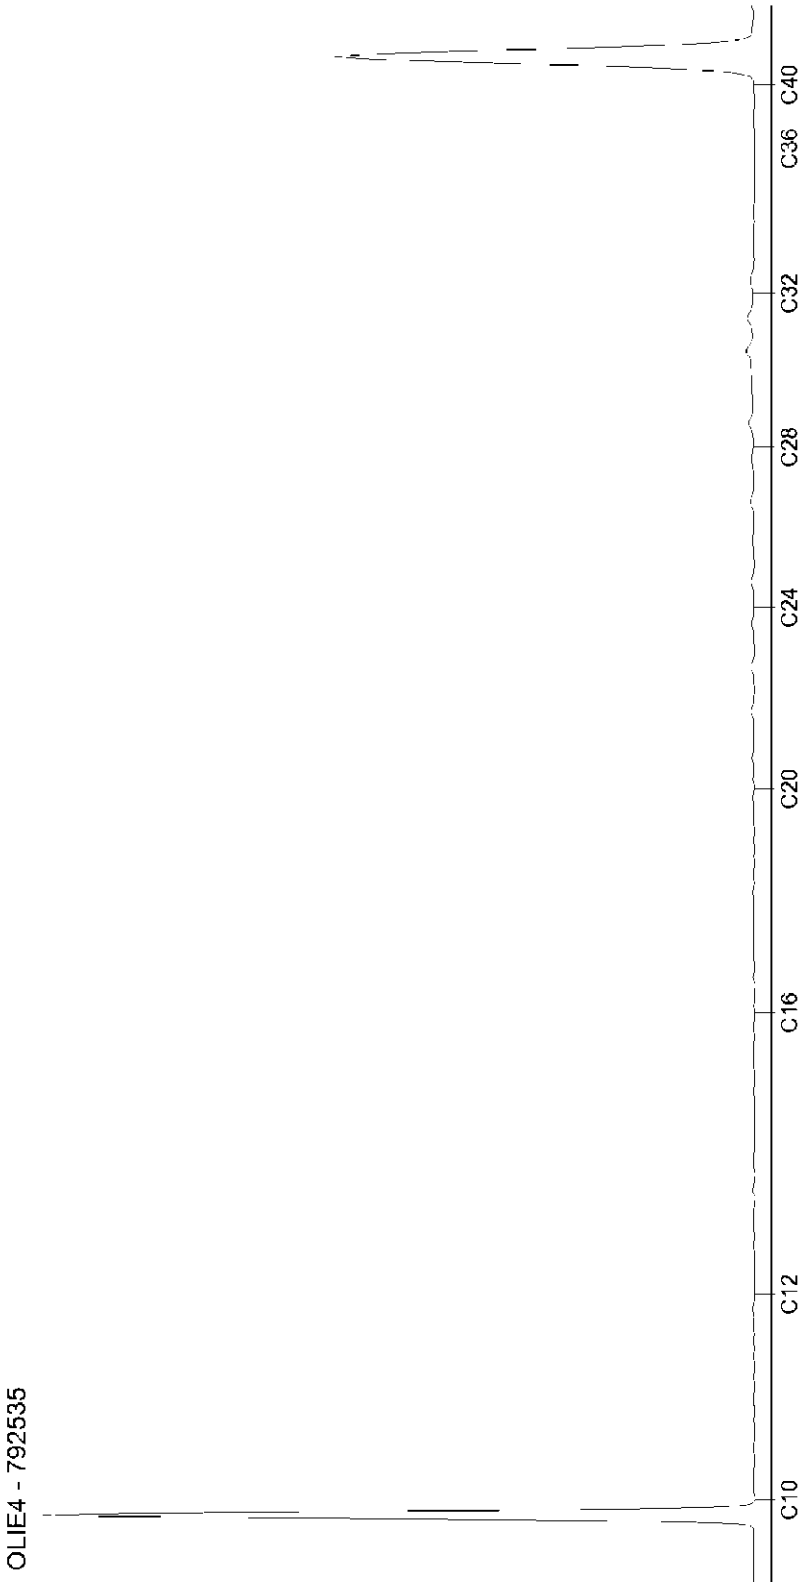


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1689669, Analysis No. 792536, created at Apr 8, 2026 3:48:15 PM

Monster beschrijving: MM 3 (0-25)

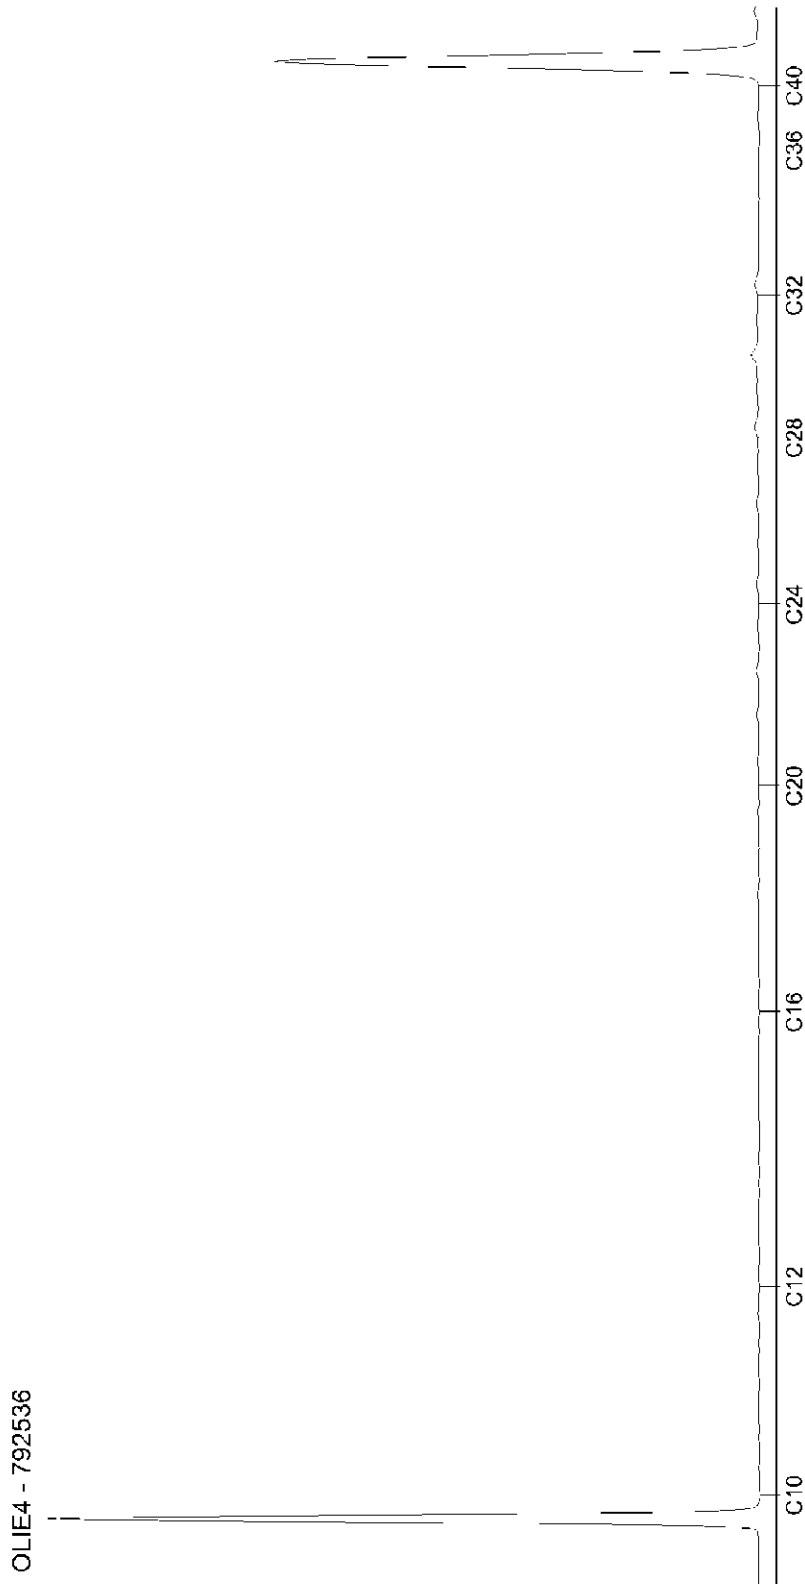


AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1689669, Analysis No. 792537, created at Apr 8, 2026 11:30:37 AM

Monster beschrijving: MM 4 (0-25)

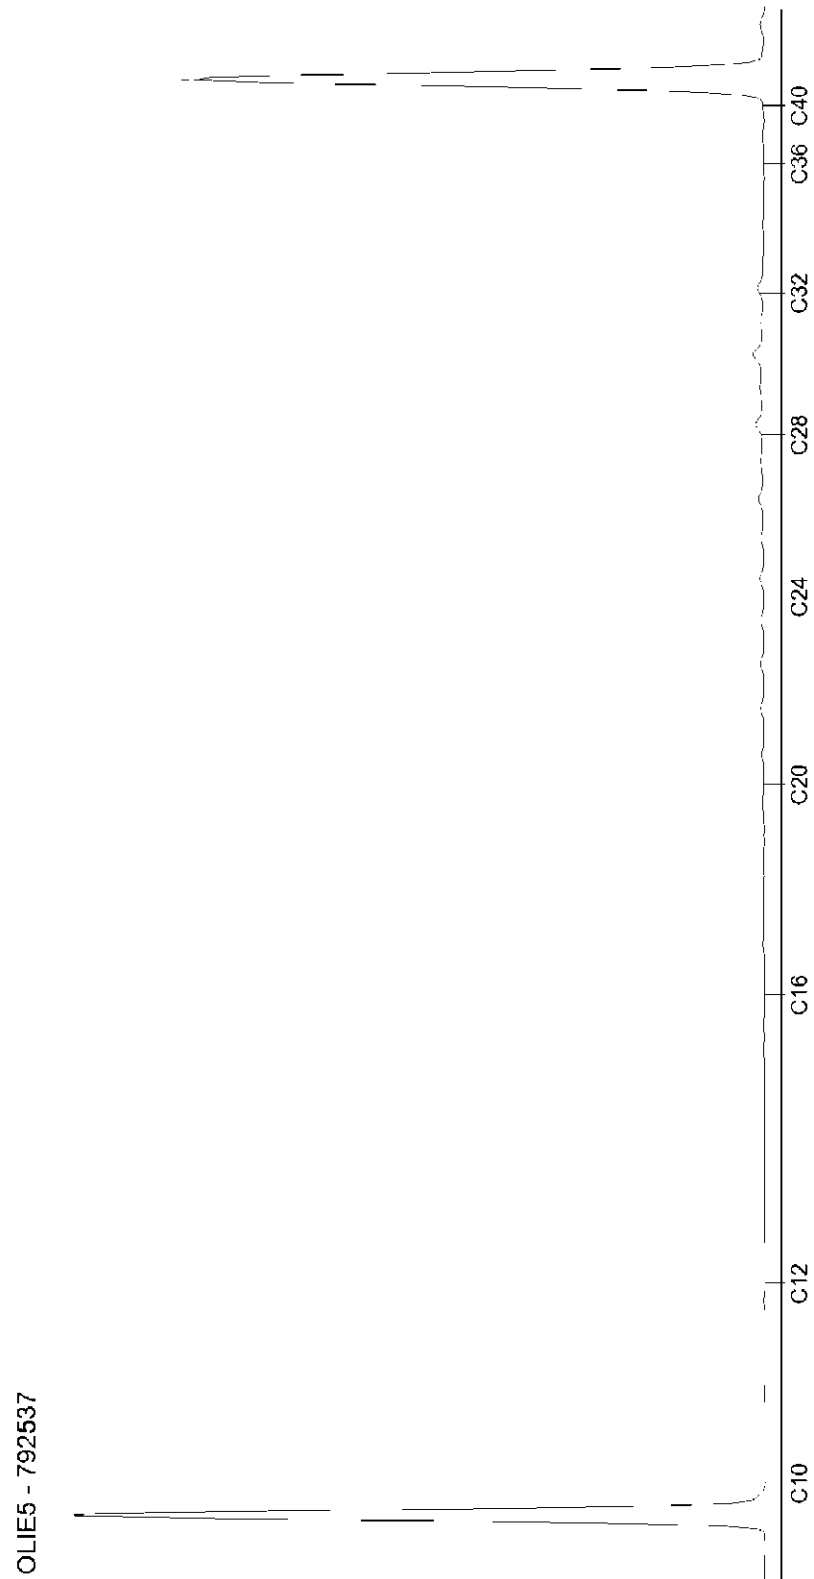


Blad 4 van 6

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1689669, Analysis No. 792538, created at Apr 8, 2026 3:48:15 PM

Monster beschrijving: MM 5 (0-25)

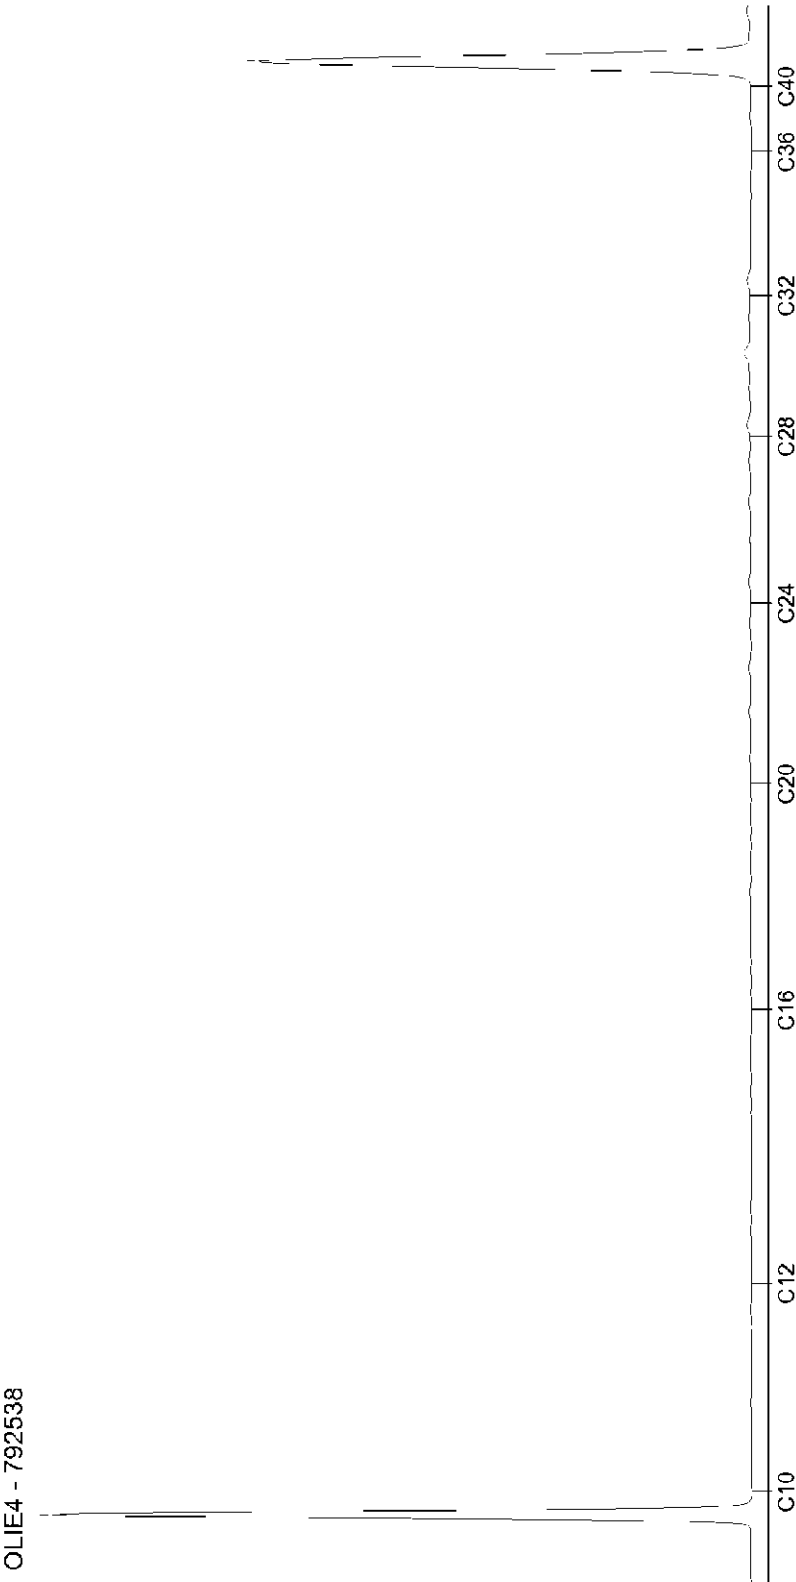

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

CHROMATOGRAM for Order No. 1689669, Analysis No. 792539, created at Apr 7, 2026 7:52:35 PM

Monster beschrijving: MM 6 (0-25)

